



华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000

设计变更联系单

项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	建筑	联系单编号	01
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日 期	2023.09

联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计



祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目底编制过程中产生的图纸疑问作如下变更：

- 1、保温隔热天棚，地下室车库（上部为住宅户内）的顶板做1厚陶瓷真空微珠保温隔热涂层。
- 2、地下室内墙做法以建筑总说明为准，即“不同墙体材料,其相接处做粉刷时应加设不小于600宽（搭接宽度）的钢丝网”。
- 3、内墙5中的铝板网就是指20*2 铝压条；做法中的玻璃丝布就是玻纤网格布。

内5 隔声降噪 墙面	铝板网 20*2 铝压条(双向 @600)
	玻璃丝布一层
	50 厚岩棉粘满铺
	界面剂一道

- 4、填充墙材质结构说明和建筑说明中有出入，按照建筑说明为准。
- 5、根据节能计算书修改，1#~12#楼顶棚1做法均按9#楼做法为准，即“陶瓷真空微珠保温隔热涂层NW1.0mm”。
- 6、建筑做法“楼面3”、“楼面7”、“内墙4”基层做法按照装修图纸做法为准。
- 7、地上屋面分仓缝SBS卷材宽度为500mm宽。
- 8、暗散水做法中聚乙烯泡沫板厚度为20mm。

- 9、此处楼梯外立面造型尺寸及材质详7号楼建施-17节点详图2

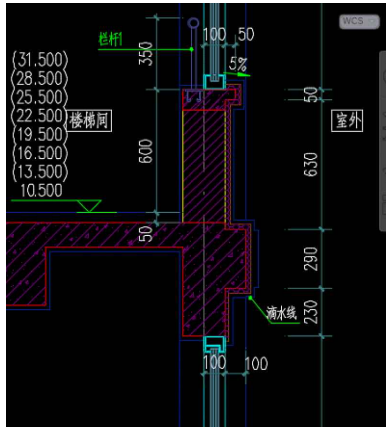

签收人：

（本联系单由业主单位或代业主机构签收）

签收日期 2023年09月18日