



华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000


设计变更联系单

项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	结构	联系单编号	02
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日期	2023.09


联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计

13、地下室桩基说明中的桩长区间值(如下图)仅适用于大地下室,其余单体桩长按各自单体的桩区间值考虑。

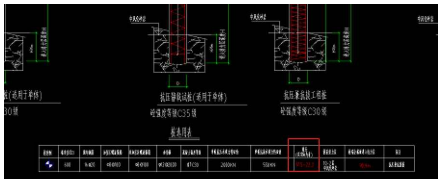

- 14、本工程中的所有桩基持力层均为10-2层中风化砂岩。
- 15、地下室桩基说明中桩端全截面进入持力层 $\geq 1\text{m}$,以桩大样图为准。
- 16、围护剖面图中排水沟、集水井的砖墙的砌筑做法为DM5.0,水泥砂浆抹面等级1:2.5。
- 17、楼梯间钢丝网需要满铺。
- 18、地下室底板(含单体底板)抗渗等级均为P8。
- 19、地下室建筑总说明中防火墙采用200厚混凝土实心砖墙体耐火极限不小于3小时,实心砖墙砌筑砂浆、抹灰砂浆等级为M7.5。
- 20、主楼一层局部房间回填材料明确为轻质混凝土填充(如下图),该材料材质均为泡沫混凝土。



21、本工程试桩根数:各幢主楼每幢为3根,大地下室为3根,共计为36根。

签收人:

(本联系单由业主单位或代业主机构签收)

签收日期 2023年09月18日