



华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000

设计变更联系单


项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	给排水	联系单编号	01
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日期	2023.09

联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计

祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目标底编制过程中产生的图纸疑问作如下变更:

1、排水管道总平面图中小于 225 的管道, 例如 DN50、DN75、DN80、DN100 的管道为排水出户管, 管材与建筑单体相同, 做法详图集19S406,P40, 即下图:

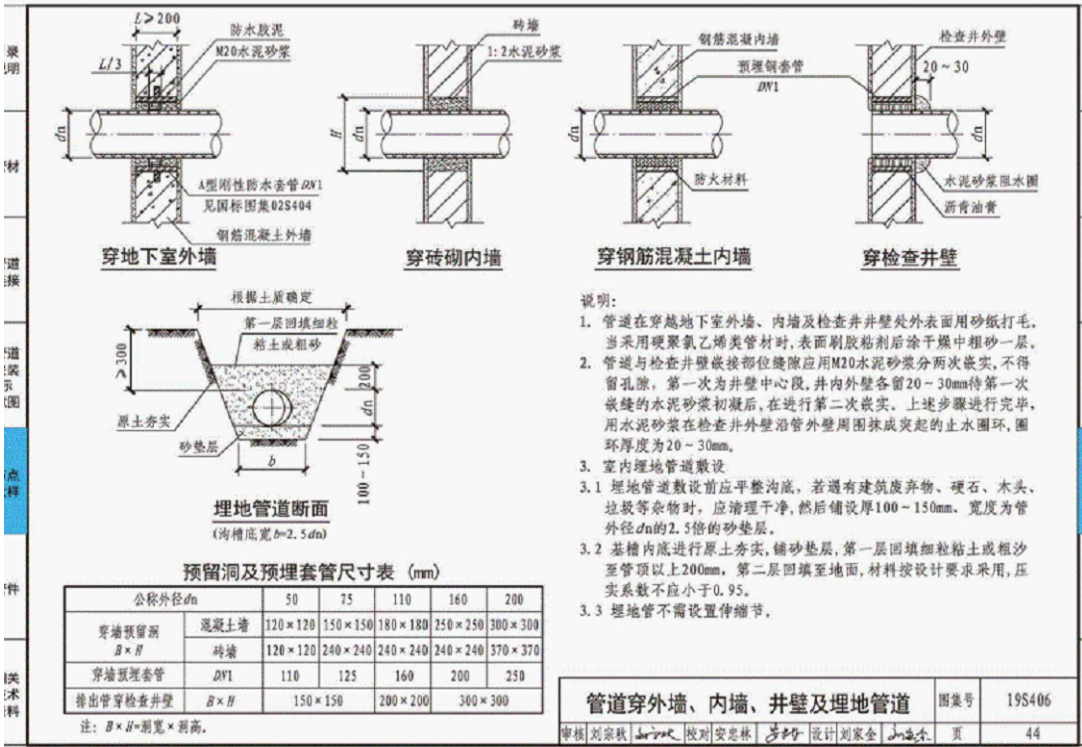

2、室外灌溉给水PE管压力为1.25MPa。

签收人:

(本联系单由业主单位或代业主机构签收)

签收日期 2023年09月18日